


H7AN 型電子計數器 (DIN 72□)

72□最佳銷售計數器

- 採用設定操作簡易的總開轉式開關
- 2 位數、4 位數、6 位數、8 位數齊備
- 系列化10總計數器
- 以標準品取得UL、CSA規格

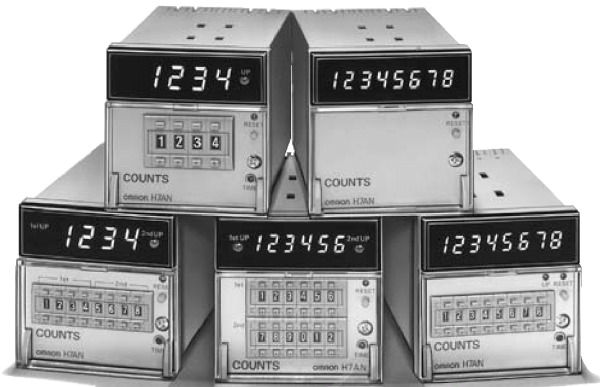

● 機種構成

● 10總計數器

			H7AN 型							
			2 位數			4 位數			6 位數	8 位數
			10算或消算計數器 (單片專用)		10消算計數器 (雙片)	10算或消算計數器 (單片專用)		10消算計數器 (雙片)	10算、消算、10消算計數器	
			無數字表示	有數字表示	有數字表示	無數字表示	有數字表示	有數字表示	有數字表示	有數字表示
1 段式輸出	無	型號	H7AN-2 型	H7AN-2D 型	H7AN-E2D 型	H7AN-4 型	H7AN-4D 型	H7AN-E4D 型	H7AN-R6D 型	H7AN-R8D 型
	有	型號	H7AN-2M 型	H7AN-2DM 型	H7AN-E2DM 型	H7AN-4M 型	H7AN-4DM 型	H7AN-E4DM 型	H7AN-R6DM 型	H7AN-R8DM 型
2 段式輸出	無	型號	—	—	—	—	H7AN-W4D 型	H7AN-WE4D 型	H7AN-RW6D 型	—
	有	型號	—	—	—	—	H7AN-W4DM 型	H7AN-WE4DM 型	H7AN-RW6DM 型	—

● 10總計數器

H7AN 型										
4 位數					6 位數		8 位數			
10算或消算計數器 (單片專用)		10消算計數器 (雙片)			10算、消算、10消算計數器					
無停電記憶		有停電記憶	無停電記憶		有停電記憶	無停電記憶		有停電記憶	無停電記憶	
型號	H7AN-T4 型	H7AN-T4M 型	H7AN-ET4 型	H7AN-ET4M 型	H7AN-RT6 型	H7AN-RT6M 型	H7AN-RT8 型	H7AN-RT8M 型		

H
7
A
N
型
電
子
計
數
器

Q

● **和光六** (全機皆附中込 総合電図集) 電算機図/計算、演算の類型

動作方式			加算・減算切換 (加算 UP 和減算 (DIWN) 由按鍵開關切換)			
裝置方式			埋入式安裝			
動作模式			N、F、C、R、K、P、Q (由迴轉式按鍵開關切換)			
輸入信號方式 (計數・復歸輸入)			依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入			
控制輸出			1 段式計數器：接點 1c 以及電晶體輸出 (可切換「H」「L」動作) 2 段式計數器：接點 1a 2 段以及電晶體輸出 (可切換「H」「L」動作) 2 段			
計數值設定方式			常時讀進方式			
有無停電記憶			無 有 (記憶時間約 10 年期間 :20℃時) (鋰電池)			
數字顯示			無 (IN・UP 亮燈指示) 有 (7 段式 LED) (文字高度 10mm)・UP 亮燈指示) 無 (IN・UP 亮燈指示) 有 (7 段式 LED) (文字高度 10mm)・UP 亮燈指示)			
位數 段數 型式	2 位數 4 位數	1 段式	H7AN -2 型	H7AN -2D 型	H7AN -2M 型	H7AN -2DM 型
		1 段式 2 段式	H7AN -4 型 —	H7AN -4D 型 H7AN -W4D 型	H7AN -4M 型 —	H7AN -4DM 型 H7AN -W4DM 型

加減算型

動作方式			加減算切換 (由迴轉式按鍵開關切換) { UP/DOWN A (指令輸入) } { UP/DOWN B (個別輸入) } (從 0 增加到設定值) { UP/DOWN C (位相差輸入) }		{ UP/DOWN D (指令輸入) } { UP/DOWN E (個別輸入) } (從設定值減少到 0) { UP/DOWN F (位相差輸入) }	
裝置方式			埋入式安裝			
動作模式			N, F, C, R, K, P, Q (由迴轉式按鍵開關切換)			
輸入信號方式 (計數、復歸輸入)			依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入			
控制輸出			1 段式計數器：接點 1c 以及電晶體輸出 (可切換「H」「L」動作)			
			2 段式計數器：接點 1a 2 段以及電晶體輸出 (可切換「H」「L」動作) 2 段			
計數值設定方式			常時讀進方式			
有無停電記憶			無記憶機能		有記憶機能 (記憶時間約 10 年期間 ;20℃ 時) (鋰電池)	
數字顯示			有 (7 段式 LED) (文字高度 10mm)			
位數 段數 型式	2 位數 4 位數	1 段式	H7AN - E2D 型		H7AN - E2DM 型	
		1 段式	H7AN - E4D 型		H7AN - E4DM 型	
		2 段式	H7AN - WE4D 型		H7AN - WE4DM 型	

加算、減算、加減算切換式

動作方式		加算・減算・加減算切換		
裝置方式		埋入式安裝		
動作模式		N・F・C・R・K・P・Q(由迴轉式按鍵開關切換)		
輸入信號方式(計數、復歸輸入)		依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入		
控制輸出		1 段式計數器：接點 1c 以及電晶體輸出(可切換「H」「L」動作) 2 段式計數器：接點 1a 2 段以及電晶體輸出(可切換「H」「L」動作) 2 段		
計數值設定方式		常時讀進方式・復歸時讀進方式(切換)		
有無停電記憶		無	有記憶機能(記憶時間約 10 年期間:20℃時)(鋰電池)	
數字顯示		有(7 段式 LED)((文字高度 10mm)、UP 亮燈指示)	有(7 段式 LED)((文字高度 10mm)、UP 亮燈指示)	
位數 段數 型式	6 位數	1 段式	H7AN - R6D 型	H7AN - R6DM 型
		2 段式	H7AN - RW6D 型	H7AN - RW6DM 型
	8 位數	1 段式	H7AN - R8D 型	H7AN - R8DM 型

總計數審/加算・減算切換式

動作方式	加算・減算切換 (加算 UP 和減算 (DIWN) 由按鍵開關切換)	
裝置方式	埋入式安裝	
輸入信號方式 (計數、復歸輸入)	依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入	
數字顯示	有 (7 段式 LED) (文字高度 10mm)	
有無停電記憶	無	
位數、型式	H7AN - T4 型	H7AN - T4M 型
	有 (記憶時間約 10 年期間:20℃時) (鋰電池)	

加減算式

動作方式	加減算（由迴轉式按鍵開關切換） UP/DOWN A(指令輸入) UP/DOWN B(個別輸入) (從0增加到預估值) UP/DOWN C(位相差輸入)		UP/DOWN D(指令輸入) UP/DOWN E(個別輸入) UP/DOWN F(位相差輸入)
裝置方式	埋入式安裝		
輸入信號方式（計數、復歸輸入）	依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入		
數字顯示	有（7段式LED）（文字高度10mm）		
有無停電記憶	無		有（記憶時間約10年期間：20℃時）（鋰電池）
位數、段數	4位數	H7AN - ET4型	H7AN - ET4M型

加算、減算、加減算切換式

動作方式		加算・減算・加減算切換	
裝置方式		埋入式安裝	
輸入信號方式 (計數、復歸輸入)		依接點輸入信號電壓、電晶體輸入信號電壓之「H」「L」輸入	
數字顯示		有 (7 段式 LED) (文字高度 8mm)	
有無停電記憶		無	有 (記憶時間約 10 年期間 :20℃時) (鋰電池)
位數、段數	6 位數	H7AN - RT6 型	H7AN - RT6M 型
	8 位數	H7AN - RT8 型	H7AN - RT8M 型

● 選擇要訣

註：購買時請指定型號及額定電壓

型式	H7AN-2	H7AN-2D	H7AN-2M	H7AN-2DM	H7AN-E2D	H7AN-E2DM
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz					
	DC 12~24V					
	DC 48V					
	DC 100V					

型式	H7AN-4	H7AN-4D	H7AN-4M	H7AN-4DM	H7AN-E4D	H7AN-E4DM
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz					
	DC 12~24V					
	DC 48V					
	DC 100V					

型式	H7AN-W4D	H7AN-W4DM	H7AN-WE4D	H7AN-WE4DM	H7AN-R6D	H7AN-R6DM
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz					
	DC 12~24V					
	DC 48V					
	DC 100V					

型式	H7AN-RW6D	H7AN-RW6DM
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz	
	DC 12~24V	
	DC 48V	
	DC 100V	

型式	H7AN-R8D	H7AN-R8DM
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz	
	DC 12~24V	
	DC 48V	
	DC 100V	

型式	H7AN-T4	H7AN-T4M	H7AN-ET4	H7AN-ET4M	H7AN-RT4	H7AN-RT6M
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz					
	DC 12~24V					
	DC 48V					
	DC 100V					

型式	H7AN-RT8	H7AN-RT8M
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz	
	DC 12~24V	
	DC 48V	
	DC 100V	

■ 銘定值

額定電壓	AC100~240V 50/60Hz DC 12~24V, DC 48V, DC 100V*
電壓容許變更範圍	額定電壓之 85~110%**
消耗電力	約 10VA(AC240V 50Hz 時) 約 5W(DC24V 時)
CP1、CP2 最高計數輸入速度	2 位數：30Hz {cps} 4 位數：30/3kHz {cps}(C、P 動作還有相位差) 30/5kHz {cps}(C、P 動作還有相位差除外) 6 位數、8 位數：30/3k/5kHz {cps}(8 位數式 UP/DOWN A-F 輸入 30/3 kHz {cps}) 最小信號幅度 (ON/OFF 比 1:1) 30Hz {cps}：16.7ms 3kHz：0.17ms 「H」：DC+5~+30V 5kHz {cps}：0.1ms 「L」：DC0~+2V
復歸	電源復歸 (M 型除外)： 最小電源開設時間 0.5s、電源輸入後之復歸時間 0.05s 外部復歸、手動復歸、信號時間 0.02s 復歸信號完了後之復歸時間 0.05s 自動復歸 ***
控制輸出	接點：AC250V 3A 阻抗負載 (cos ϕ =1) 電晶體：輸出阻抗 1.5k Ω 開閉容量 DC30V max. 100max.
最小適用負載	5V 10mA(P 標準參考值)
外部供給電源	DC12V $\pm$ 10%80mA(波動 5% 以下)
使用周圍溫度	-10~+55°C (但不結冰狀態)
保存溫度	-25~+65°C (但不結冰狀態)
使用周圍溼度	35~85%RH
外包裝盒	淺灰 (Munsell System 色號 5Y7/1)

■ 性能

絕緣阻抗	100M Ω 以上 (DC500V 依 Mega 數) (導電部端子及露出之非充電之金屬部間、非連續接點間)
耐電壓	AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子及露出非充電之金屬部間) AC750V 50/60Hz 1min(非連續接點)
衝擊電壓	6kV(操作電源端子間) 6AV(導電部端子及露出之非充電金屬部間)
耐雜波	根據雜波模擬器之方形雜波 $\pm$ 2kV(操作電源端子間) $\pm$ 500V(輸入端子間)
振動	耐久 10~55Hz 單振幅 0.375mm 誤動作 10~55Hz 單振幅 0.25mm
衝擊	耐久 300m/s ² (約 30G) 誤動作 100m/s ² (約 10G)
壽命	機械的 1,000 萬次以上 電氣的 10 萬次以上 (AC250V 3A 阻抗負載)
重量	約 360g
取得規格	詳情請參閱機種規格認定一覽表


* 含有波動率 20% 以下

** 電源輸入時，有突入電流流過
DC240V:16A(1ms)、DC12~24V:15A(2ms)
DC48V:5A(3ms)、DC100V:8A(2ms)


*** 為預設計數器

端子排列


● 1 多端電壓表

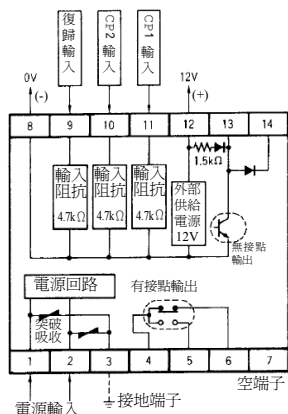

● 2 多端電壓表

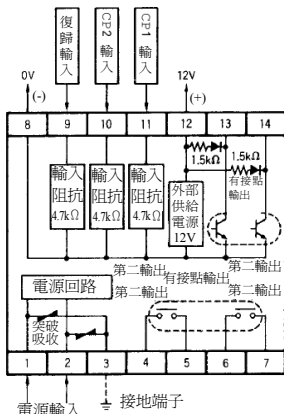

● 1 總電表

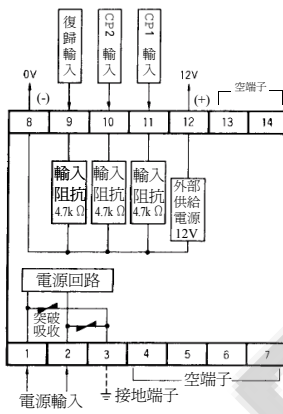

註：電源輸入：使用 DC 電源時之極性端子 1→(-) 端子 2→(+) 接地端子：外部雜波多時使用第三種接地線（接地阻抗 100 Ω 以下）。從端子 1、還有端 2 到接地端子之洩露電流為 0.2mA）不得進行絕緣耐電壓試驗。
空端子：不可當做中繼端子使用。

輸入的連接

H7AN 型之 CP1、CP2 在電壓輸入時各種復歸輸入有效。

● 電壓輸入 (NPN 電晶體)

* 電壓輸入信號標準 4.7[k Ω] x E

1. 「H」標準 +5V 以上 $\frac{4.7[k Ω] x E + R1(或 R2)}{4.7[k Ω] x E + R1(或 R2)}$ -- > 滿足「H」標準

E: H7AN 型外部供給電源的情形為 12V，其他電源使用情形以 30V 為上限。

2. 「L」標準 +2V 以下


● 接點輸入

* 接點輸入的情形使用 12V 2.5mA 能充份開閉的接點（依信賴性向上的方法亦可使用 $R4=680 Ω$ 1/2W）


H7AN 型輸入條件

「H」標準 +5V


「L」標準 +2V




* 「H」-> 電晶體 OFF



* 「H」-> 電晶體 OFF



* 「H」-> 電晶體 ON(PNP 電晶體) R3 有無皆可



* 「H」-> 接點


● 從電壓輸入信號到電壓表

H7AN 型的阻抗為 4.7k Ω

N 個阻抗並聯變成 $\frac{4.7k Ω}{N}$

因此 H 標準的信號輸入電壓算式變成 $\frac{(4.7/N) \cdot E}{(4.7/N) + R}$

要使這個數質成為規定值 +5~+30V 取決於 E(V)、R(k Ω)

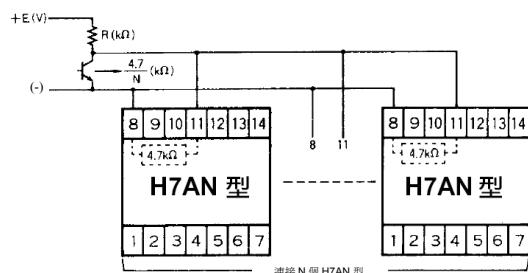

● 從接點輸入信號到電壓表

要用一個接點同時輸入信號多個計數器時，輸入端子可以並聯。

但是，流到輸入接點的電流由於並聯了 N 個 H 7 A N 型計數器就變成 DC 12V 2.5x N(mA)。

